Riešené územie obce Dubník

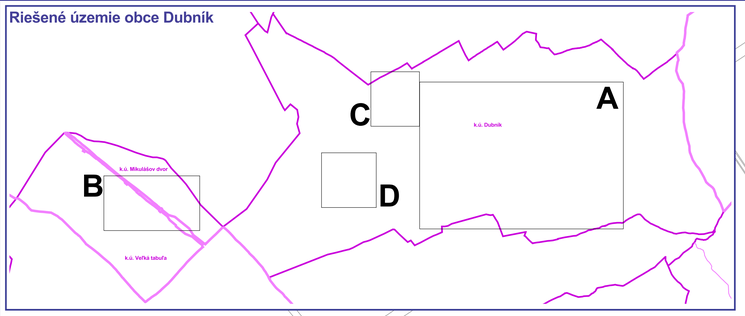

OBEC DUBNÍK

Zmeny a doplnky č. 2/2025 spoločného územného plánu obcí
Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan,

boli pre obec Dubník
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dubníku
č. 523/2026 dňa 29.04.2026.

Záväzné časti riešenia boli vyhlásené
Všeobecne záväzným nariadením obce Dubník
č. 2/2025 zo dňa 29.04.2026.

Dubník, dňa .....

Ing. Jozef Ostrodický
Starosta obce Dubník

ZMENY A DOPLNKY Č. 2/2025 SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ - OBEC DUBNÍK

Územný plán - obec DUBNÍK

Návrh technickej vybavenosti elektrická energia, telekomunikácie, plyn

1:5 000 **Výkres č.: 6b**

Obstarávateľ:	**Obec Dubník**
Dátum:	**05/2026**
Spracovateľ:	**Inštitút priestorového plánovania**
Hlavný riešiteľ:	**Ing. Matúš Bizoň, PhD. autorizovaný architekt SKA 2539 AA**
Zodpovedný riešiteľ:	**Ing. Vasiľ Deďo**

LEGENDA:

hranice
- hranica zastavaného územia - návrh
- hranica urbanistického bloku

etapizácia
- návrh
- výhľad
- zámer, územná rezerva

elektrifikačná sieť
- stĺpová transformačná stanica
- elektrické vedenie 22 kV káblové

plynofikačná sieť
- regulačná stanica
- priemyselná regulačná stanica
- plynovod VTL 6.4 MPa
- plynovod VTL 4.0 MPa
- plynovod STL 0.1 MPa
- plynovod STL 0.1 MPa - návrh

ochranné pásmo
- ochranné pásmo energetických zariadení
- ochranné pásmo plynárenských zariadení

funkčné využitie
- zastavané plochy bývania, občianskej vybavenosti, výroby
- krajinná a sídelná zeleň, šport, rekreácia

- na zrušenie (vypustenie prostredníctvom ZaD č. 1/2016)
- na zrušenie (liniová stavba) (vypustenie prostredníctvom ZaD č. 1/2016)

Zmeny a doplnky č. 2/2025
- na zrušenie (na vypustenie z územného plánu)
- na zrušenie (liniová stavba) (na vypustenie z územného plánu)

plynofikačná sieť
- plynovod STL 0.1 MPa - návrh
- plynovod VTL 4.0 MPa - návrh
- plynovod NTL

A

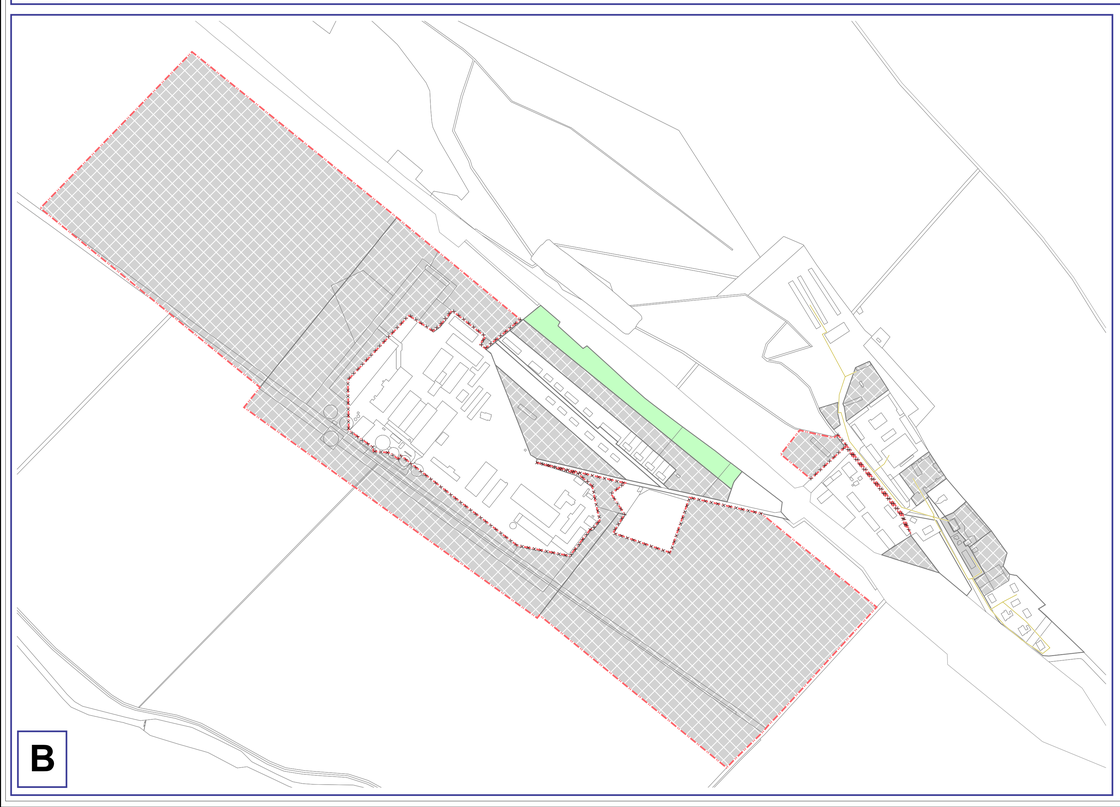

B

C

D

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ

BEŠEŇOV, BRANOVO, DUBNÍK, GBELCE, JASOVÁ, NOVÁ VIESKA, RÚBAŇ, STREKOV, SVÄTÝ PETER, SVODÍN, ŠARKAN

obec DUBNÍK

čistopis 2008 v znení zmien a doplnkov č. 1/2016

Návrh technickej vybavenosti elektrická energia, telekomunikácie, plyn

1:5 000 Výkres č.: **6b**

Obstarávateľ:	obec Dubník
Spracovateľ:	AUREX spol. s r.o.
Hlavný riešiteľ:	Ing. arch. Aleš Baláži
Zodpovedný riešiteľ:	Ing. F. Benko, Ing. D. Takáč, Ing. V. Deďo
Ako podklad pre Zmeny a doplnky č. 2/2025 zostavil:	Inštitút priestorového plánovania

Riešené územie obce

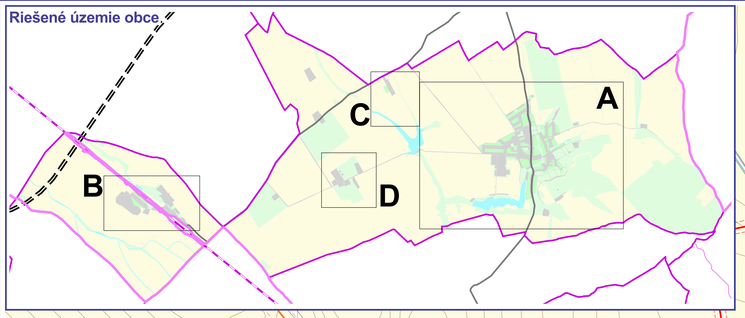

LEGENDA:

hranice
- hranica okresu
- hranica obce
- hranica katastrálneho územia
- hranica zastavaného územia
- hranica zastavaného územia - návrh
- hranica zastavaného územia - výhľad
- hranica urbanistického bloku

etapizácia
- návrh
- výhľad
- zámer, územná rezerva

elektrifikačná sieť
- stĺpová transformačná stanica
- murovaná transformačná stanica
- stožiarová transformačná stanica
- transformačná stanica TSBA-k
- veterná elektráreň - návrh
- elektrické vedenie 110 kV vzdušné
- elektrické vedenie 22 kV vzdušné
- elektrické vedenie 22 kV káblové

plynofikačná sieť
- regulačná stanica
- priemyselná regulačná stanica
- plynovod VTL 6.4 MPa
- plynovod VTL 4.0 MPa
- plynovod STL 0.1 MPa
- plynovod STL 0.1 MPa - návrh

telekomunikačná sieť
- ATÚ
- RSÚ
- DLÚ
- základňová stanica mobilného operátora
- optický kábel
- metalický kábel

ochranné pásmo
- ochranné pásmo energetických zariadení
- ochranné pásmo plynárenských zariadení

funkčné využitie
- zastavané plochy bývania, občianskej vybavenosti, výroby
- krajinná a sídelná zeleň, šport, rekreácia
- doprava a verejné komunikačné priestory
- orná pôda
- vodné plochy, vodné toky
- nezastaviteľné časti pozemkov
- zeleň záhrad pri rodinných domoch - s možnosťou dostavieb v súlade s príslušnou reguláciou a príslušnými legislatívnymi predpismy
- na zrušenie (vypustenie prostredníctvom ZaD č. 1/2016)
- na zrušenie (liniová stavba) (vypustenie prostredníctvom ZaD č. 1/2016)

obec Dubník	nárast potreby		
	elektrickej energie	plynu	tepla
návrh	188,6 kVA ≡ 1 x 250 kVA	38,4 m³/h	376 kW/h
výhľad	355,4 kVa ≡ 1 x 400 kVA	112,2 m³/h	1212 kW/h
spolu	544,0 kVa ≡ 1 x 250 kVA 1 x 400 kVA	150,6 m³/h	1588 kW/h

ZMENY A DOPLNKY Č. 2/2025 SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ - OBEC DUBNÍK

Územný plán - obec DUBNÍK
- SÚTLAČ

Návrh technickej vybavenosti elektrická energia, telekomunikácie, plyn

1:5 000 Výkres č.: 6b

Obstarávateľ:	Obec Dubník
Dátum:	05/2026
Spracovateľ:	Inštitút priestorového plánovania
Hlavný riešiteľ:	Ing. Matúš Bizoň, PhD. autorizovaný architekt SKA 2539 AA
Zodpovedný riešiteľ:	Ing. Vasiľ Deďo

Riešené územie obce Dubník

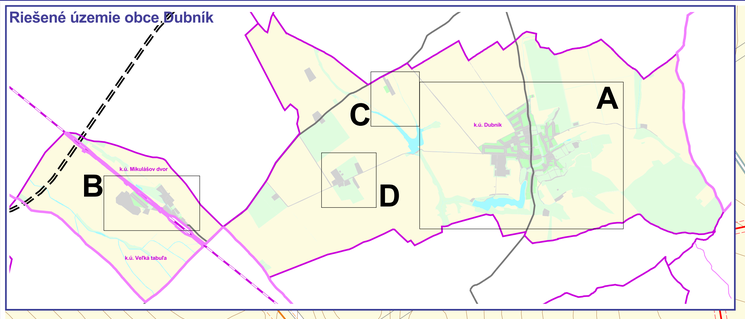

LEGENDA:

hranice
- hranica okresu
- hranica obce
- hranica katastrálneho územia
- hranica zastavaného územia
- hranica zastavaného územia - návrh
- hranica zastavaného územia - výhľad
- hranica urbanistického bloku

etapizácia
- návrh
- výhľad
- zámer, územná rezerva

elektrifikačná sieť
- stĺpová transformačná stanica
- murovaná transformačná stanica
- stožiarová transformačná stanica
- transformačná stanica TSBA-k
- veterná elektráreň - návrh
- elektrické vedenie 110 kV vzdušné
- elektrické vedenie 22 kV vzdušné
- elektrické vedenie 22 kV káblové

plynofikačná sieť
- regulačná stanica
- priemyselná regulačná stanica
- plynovod VTL 6.4 MPa
- plynovod VTL 4.0 MPa
- plynovod STL 0.1 MPa
- plynovod STL 0.1 MPa - návrh

telekomunikačná sieť
- ATÚ
- RSÚ
- DLÚ
- základňová stanica mobilného operátora
- optický kábel
- metalický kábel

ochranné pásmo
- ochranné pásmo energetických zariadení
- ochranné pásmo plynárenských zariadení

funkčné využitie
- zastavané plochy bývania, občianskej vybavenosti, výroby
- krajinná a sídelná zeleň, šport, rekreácia
- doprava a verejné komunikačné priestory
- orná pôda
- vodné plochy, vodné toky
- nezastaviteľné časti pozemkov
- zeleň záhrad pri rodinných domoch - s možnosťou dostavieb v súlade s príslušnou reguláciou a príslušnými legislatívnymi predpismy

- na zrušenie (vypustenie prostredníctvom ZaD č. 1/2016)
- na zrušenie (líniová stavba) (vypustenie prostredníctvom ZaD č. 1/2016)

Zmeny a doplnky č. 2/2025
- na zrušenie (na vypustenie z územného plánu)
- na zrušenie (líniová stavba) (na vypustenie z územného plánu)

plynofikačná sieť
- plynovod STL 0.1 MPa - návrh
- plynovod VTL 4.0 MPa - návrh
- plynovod NTL
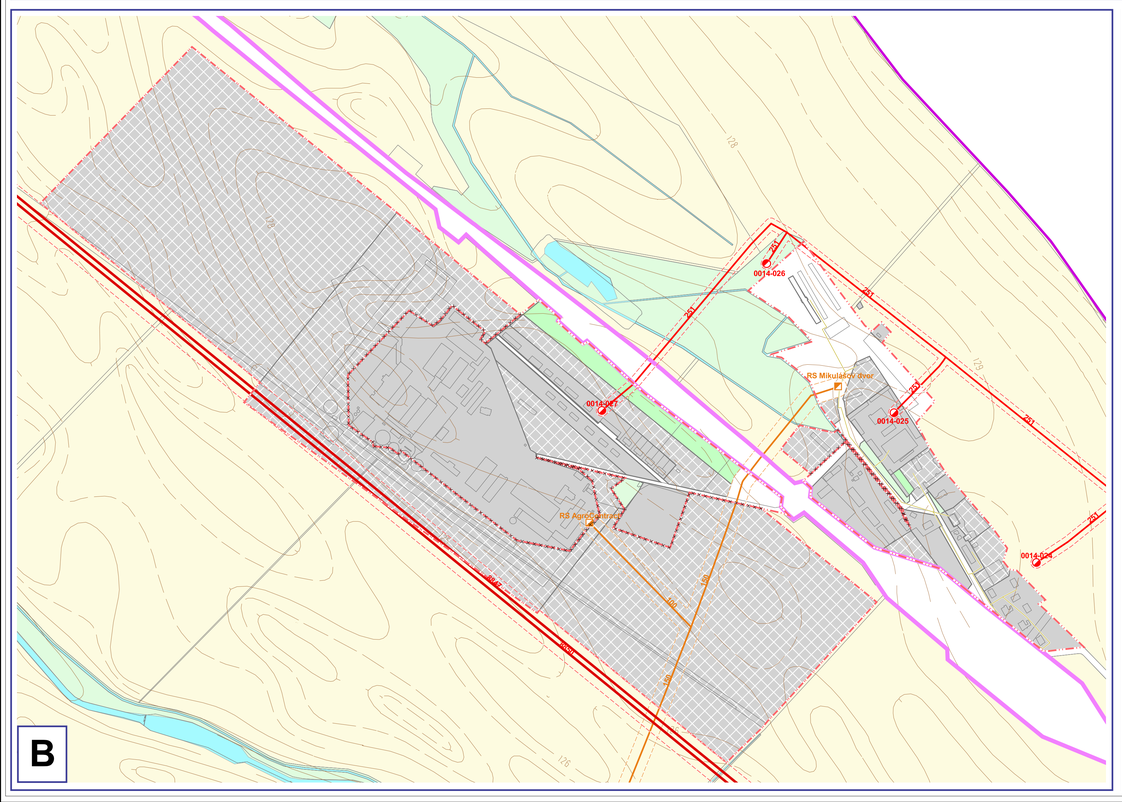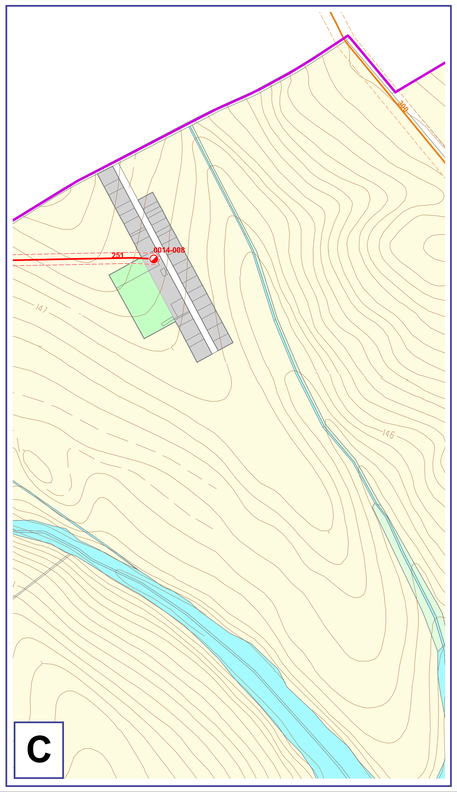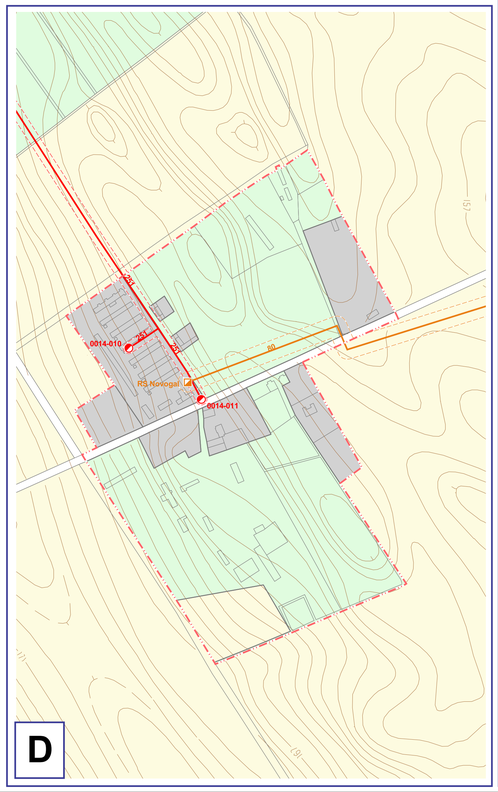
obec Dubník	nárast potreby		
	elektrickej energie	plynu	tepla
návrh	188,6 kVA ≡ 1 x 250 kVA	38,4 m³/h	376 kW/h
výhľad	355,4 kVa ≡ 1 x 400 kVA	112,2 m³/h	1212 kW/h
spolu	544,0 kVa ≡ 1 x 250 kVA 1 x 400 kVA	150,6 m³/h	1588 kW/h